

**Designação do projeto:**

VALORIZAR 2020

Código do projeto:

M1420-03-0853-FEDER-000197

Objetivo principal:

Criação de Consultório Móvel e Upgrade tecnológico e desmaterialização informação clínica em sistema de informação.

Região de intervenção:

Região Autónoma da Madeira

Beneficiário:

100INSTABILIDADE - LDA

Data de aprovação:	26/11/2021
Data de início:	26/04/2022
Data de conclusão:	23-03-2023
Custo total elegível:	184.704,05 EUR
FEDER:	78.499,23 EUR
Apoio Público	13.852,80 EUR
Regional:	


Objetivos:

A empresa procura fornecer um serviço integrado de excelência, garantindo a melhor qualidade, tendo como prioridade, as necessidades dos seus clientes e dos seus respetivos trabalhadores. Mobiliza e sensibiliza o tecido empresarial para a importância da temática da Segurança, Higiene e Saúde no trabalho. Nesta revolução de projeto, a empresa procura implementar novas formas de trabalhar de forma mais eficiente, gerando e implementando soluções inovadoras e de qualidade. Pretende cumprir prazos, atingir objetivos e investir os recursos adequados a uma melhoria constante e sustentada do seu serviço, de forma a ser uma referência regional, em termos de rigor e excelência, na prestação de serviços de Saúde Ocupacional.

Atividades (resultados esperados/atingidos):

O projeto apresentado tem em vista a criação de um consultório móvel, na área da medicina do trabalho, bem como a centralização de toda a informação dos seus clientes, com a informatização de dados num sistema de informação, de forma a que cada um, consiga aceder ao seu processo clínico em tempo real e em qualquer parte do mundo. A empresa aposta em investimentos que abrangem diversas tipologias de inovação: • Produção de novos bens e serviços. • Adoção de novos métodos organizacionais ou novas filosofias de organização trabalho. A 100 instabilidade procura assim traçar a identidade da Workclinic, demonstrando a necessidade de evolução tecnológica e digital, bem como a sua missão enquanto projeto empreendedor e capacitador de um valor acrescido para a saúde ocupacional da RAM.

Fotos

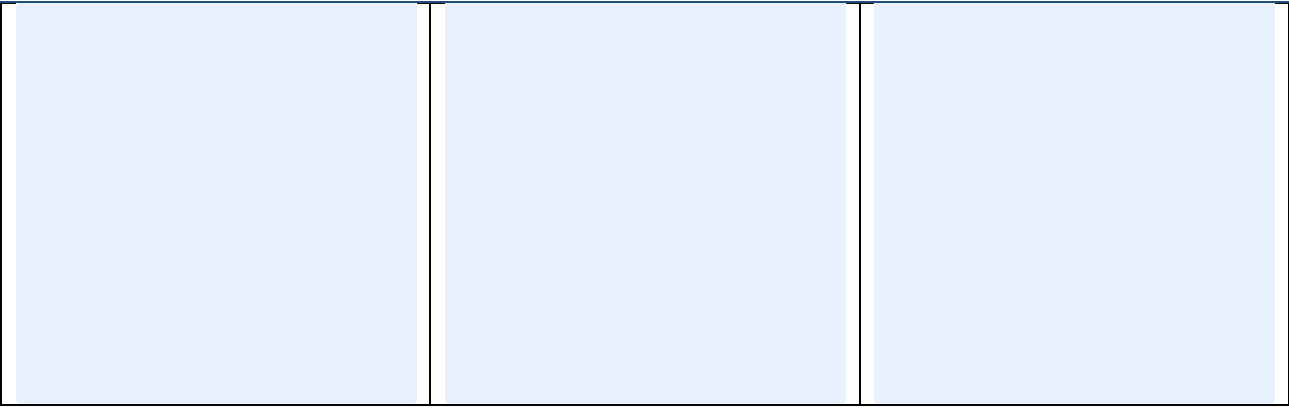

Vídeos ou outros suportes audiovisuais:

Escolha um bloco modular.	Escolha um bloco modular.	Escolha um bloco modular.
---------------------------	---------------------------	---------------------------